


町田市熱回収施設等（仮称）整備運営事業に関する施設整備工事

騒音・振動測定結果

2020 年 10 月

測定場所：敷地南西

測定場所

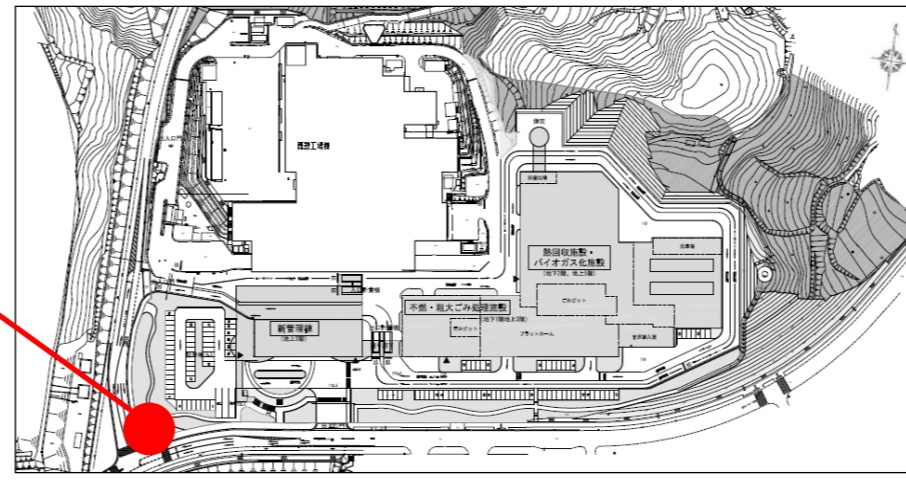

騒音 【単位：dB (A)】

	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
7:00~7:59	56	56	55		57	56	56	59	58	60		57	56	56	56	55	56		57	57	56	56	56	55		56	56	56	56	55	57
8:00~8:59	62	59	61		63	60	60	63	61	63		61	60	59	65	58	59		60	59	60	28	61	61		59	61	60	59	58	59
9:00~9:59	65	65	65		63	62	61	64	61	62		62	62	61	73	63	58		61	61	62	50	63	63		61	62	62	62	58	63
10:00~10:59	61	60	62		63	60	59	61	60	60		61	61	59	42	60	59		61	59	59	59	59	61		58	62	59	57	59	59
11:00~11:59	62	64	65		63	60	61	61	60	61		62	62	60	65	60	60		62	59	61	60	59	63		59	64	60	59	58	61
12:00~12:59	55	53	54		55	54	55	57	59	59		55	53	58	58	53	58		55	54	54	54	58	56		54	59	53	53	52	57
13:00~13:59	64	63	64		62	62	59	61	61	61		61	62	59	72	61	60		60	59	62	60	58	62		61	62	60	59	57	60
14:00~14:59	64	61	63		61	63	61	61	61	60		63	60	65	68	60	60		61	59	61	62	59	61		62	60	60	58	58	60
15:00~15:59	60	59	60		59	59	59	61	61	61		61	58	60	66	58	59		61	60	59	59	58	58		58	57	58	57	57	60
16:00~16:59	62	61	58		59	60	59	61	61	59		61	61	59	66	58	58		61	60	62	62	59	59		60	58	59	57	57	60
17:00~17:59	58	59	58		57	57	59	59	58	58		59	59	58	56	55	57		58	59	56	56	57	56		56	56	55	55	55	56
18:00~18:59	60	63	62		62	58	57	58	58	56		61	59	58	55	54	56		56	55	54	55	56	54		55	55	54	54	54	53

振動 【単位：dB】

	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
7:00~7:59	49	50	49		50	50	49	56	55	55		45	50	50	49	49	41		49	49	50	50	50	50		47	49	50	49	47	48
8:00~8:59	51	47	49		51	48	51	56	56	55		51	51	51	52	51	46		49	51	51	25	51	51		51	51	51	49	48	51
9:00~9:59	50	41	44		49	50	49	56	56	55		44	43	50	52	50	43		49	49	48	41	59	49		48	48	43	45	48	51
10:00~10:59	50	41	40		49	49	45	55	56	47		44	43	50	35	49	51		47	46	46	48	58	47		47	50	44	41	49	50
11:00~11:59	50	39	44		49	43	43	55	55	44		42	43	50	47	50	56		48	49	47	50	57	42		41	49	46	41	46	51
12:00~12:59	47	39	45		49	43	49	55	55	54		41	41	49	50	48	54		49	47	46	42	58	47		40	50	49	39	45	50
13:00~13:59	50	45	46		49	48	50	55	55	55		43	48	46	52	47	56		54	45	48	45	58	49		45	46	43	44	46	50
14:00~14:59	43	49	49		49	49	50	55	55	51		44	50	50	51	50	55		51	47	50	48	55	48		49	46	47	49	43	50
15:00~15:59	48	49	50		47	50	50	55	55	47		48	50	49	52	48	56		52	48	50	50	57	50		50	48	48	50	44	50
16:00~16:59	48	50	49		45	49	49	55	55	48		49	50	49	51	50	48		53	46	50	49	55	49		49	49	43	50	42	50
17:00~17:59	49	49	49		48	49	57	53	52	43		49	49	49	48	48	47		55	50	48	49	55	50		49	48	45	48	45	49
18:00~18:59	49	49	49		49	49	59	53	54	43		49	49	49	48	48	49		54	49	49	49	58	49		49	48	49	47	47	43

※ 測定数値は1時間平均値を示します。

※ 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（環境確保条例）より厳しい、騒音：80dB、振動：65dB の基準値を遵守します。


町田市熱回収施設等（仮称）整備運営事業に関する施設整備工事

騒音・振動測定結果

2020 年 10 月

測定場所： 工事情報発信コーナー

測定場所

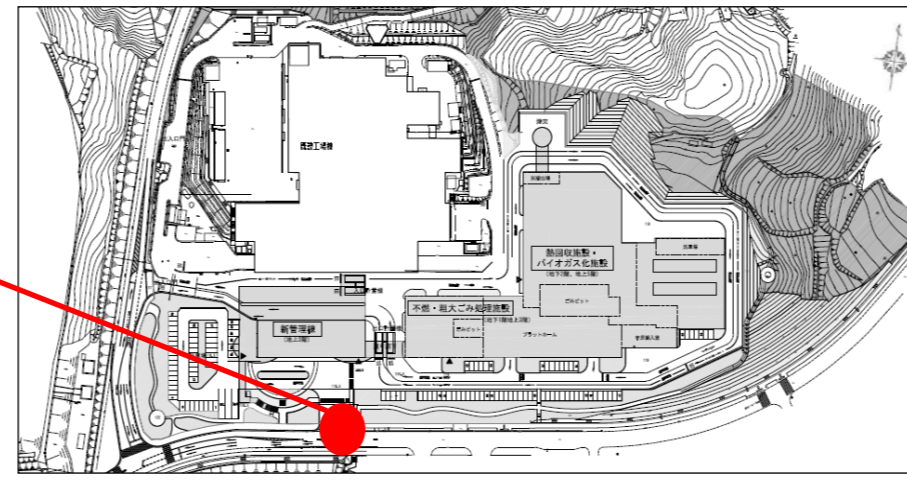

騒音 【単位：dB (A)】

	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
7:00~7:59	62	62	60		58	59	58	58	62	60		57	57	58	59	58	59		59	57	60	60	60	58		61	61	60	59	58	60
8:00~8:59	63	63	64		61	63	62	60	65	63		60	61	63	63	63	63		62	61	63	62	65	61		63	65	63	63	62	61
9:00~9:59	67	65	65		63	69	71	59	70	69		65	67	68	68	68	65		66	68	67	68	68	63		68	67	68	69	71	65
10:00~10:59	66	65	65		60	70	69	58	67	67		62	64	71	65	64	64		63	64	67	65	66	60		66	65	66	70	69	64
11:00~11:59	68	64	67		63	71	67	56	68	69		65	67	69	66	62	65		65	68	67	67	66	63		69	67	67	71	67	65
12:00~12:59	61	61	64		58	63	62	55	63	64		60	58	59	61	60	60		63	56	60	60	62	58		66	65	61	63	62	63
13:00~13:59	67	64	66		64	69	70	57	68	66		64	65	67	65	63	64		64	67	66	68	65	64		67	66	65	69	70	64
14:00~14:59	67	64	66		62	69	70	56	73	69		65	66	68	65	62	66		66	67	67	68	64	62		66	68	65	69	70	65
15:00~15:59	66	64	65		62	67	70	57	66	64		64	63	68	62	64	61		63	66	67	65	67	62		66	65	67	67	70	66
16:00~16:59	63	63	67		61	69	74	57	67	65		65	65	66	65	67	62		65	67	71	68	63	61		67	66	65	69	74	67
17:00~17:59	58	59	62		58	70	69	56	59	58		66	60	59	61	62	58		58	59	63	59	58	58		57	58	62	70	69	62
18:00~18:59	57	55	58		55	57	57	55	55	55		56	56	56	57	60	56		56	56	58	56	57	55		55	54	55	57	57	60

振動 【単位：dB】

	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
7:00~7:59	39	40	40		38	38	40	36	39	37		40	39	39	39	38	39		39	40	40	39	39	38		39	39	40	38	40	39
8:00~8:59	43	44	44		43	43	45	43	43	44		44	45	42	43	43	44		43	43	43	44	45	43		43	44	43	43	45	43
9:00~9:59	41	41	40		38	43	43	39	42	45		43	46	45	40	40	42		41	43	40	42	43	38		41	43	42	43	43	42
10:00~10:59	41	41	42		39	44	43	40	41	44		42	43	48	39	41	41		42	41	41	42	42	39		41	44	42	44	43	41
11:00~11:59	42	40	41		41	45	41	39	41	45		45	46	48	40	40	42		41	41	42	41	43	41		42	43	43	45	41	42
12:00~12:59	40	37	41		40	41	39	37	40	41		41	41	34	37	37	40		40	39	40	40	39	40		40	42	40	41	39	40
13:00~13:59	43	40	43		42	44	44	40	43	44		44	45	43	41	42	44		41	42	42	42	42	42		43	43	42	44	44	42
14:00~14:59	43	44	41		40	43	43	39	49	45		44	44	42	40	40	42		40	43	42	43	40	40		41	43	41	43	43	43
15:00~15:59	42	43	42		40	46	43	41	43	42		43	44	42	41	41	41		42	43	44	43	43	40		42	42	43	46	43	43
16:00~16:59	42	42	43		41	47	46	42	42	43		45	45	41	40	41	40		41	42	45	44	43	41		42	44	42	47	46	42
17:00~17:59	40	41	42		40	48	47	39	41	39		40	40	39	38	39	38		40	41	43	40	40	40		40	40	41	48	47	41
18:00~18:59	40	40	40		38	40	40	38	39	39		39	40	38	37	37	39		39	39	40	40	40	38		39	40	39	40	40	39

※ 測定数値は1時間平均値を示します。

※ 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（環境確保条例）より厳しい、騒音：80dB、振動：65dB の基準値を遵守します。・